

Фланец
PN 10/16
PN-EN 1092-2


ТЕНАСО®

№ карты
1.1.3.

Строительная длина FTF
РЯД 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ЗАТВОР тип ТСВ-16 W/L
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

Номинальный диаметр*
DN 40 – DN 1000

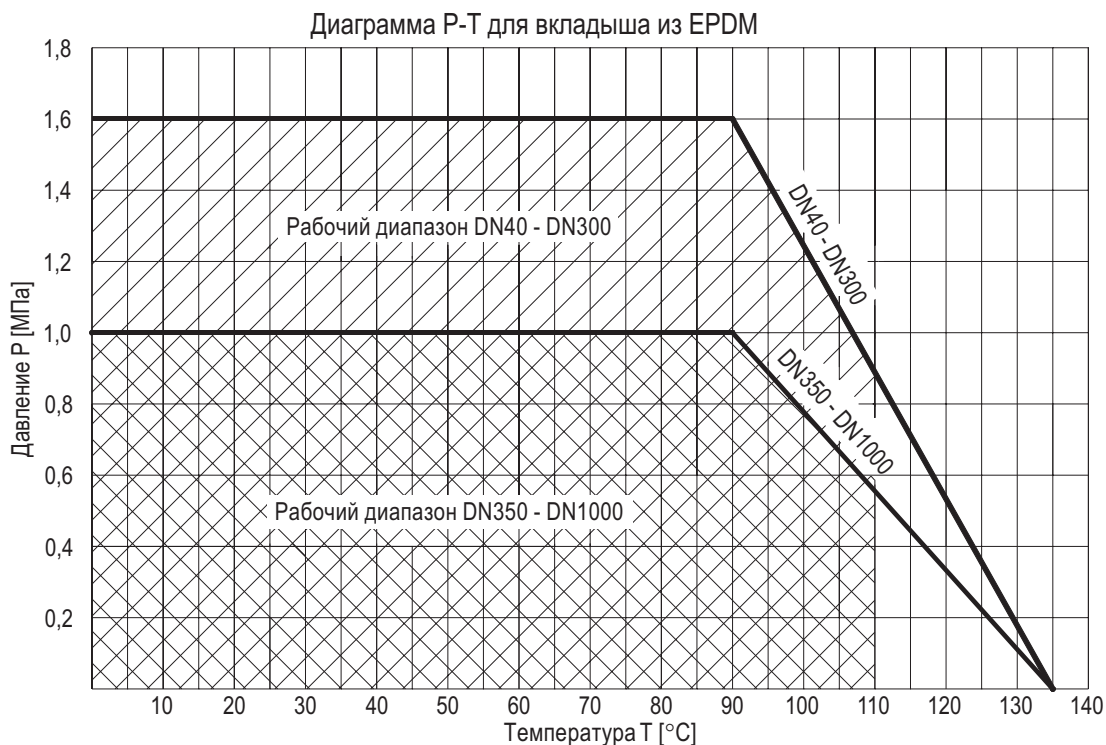

Номинальный диаметр	DN	40 - 300	350 - 600	700 - 1000
Резьба фланцев	PN	10/16	10/16	10
Рабочее давление	[МПа]	1.6	1.0	1.0
Испытательное давление	Корпус [МПа]	2.4	1.5	1.5
	Вкладыш [МПа]	1.76	1.1	1.1
Рабочая температура	[°C]	-10 ÷ +90		

DN	Крутящие моменты затворов ТСВ-16 [Нм]				
	Pr = 0.1 МПа	Pr = 0.3 МПа	Pr = 0.6 МПа	Pr = 1.0 МПа	Pr = 1.6 МПа
40	8	9	12	15	18
50	9	10	14	17	20
65	13	15	20	23	30
80	19	23	30	38	46
100	28	34	46	56	67
125	45	54	72	90	108
150	62	74	99	124	149
200	117	140	186	233	280
250	194	233	310	388	466
300	280	336	448	566	672
350	368	448	589	736	-
400	506	607	809	1011	-
450	678	813	1084	1355	-
500	904	1084	1446	1807	-
600	1413	1695	2260	2826	-

* технические параметры затворов других диаметров по заявке.

ТЕНАСО - выпуск апрель 2006
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.